


## EASE NC FEHLER

1. Die Lüftungsanlage eingesteckt lassen.
2. Display Einheit vom Doseneinsatz „abklippen“
3. Blauen Stecker aus dem Doseneinsatz trennen.  
Hierbei die seitliche Verriegelung des Stecker beachten.

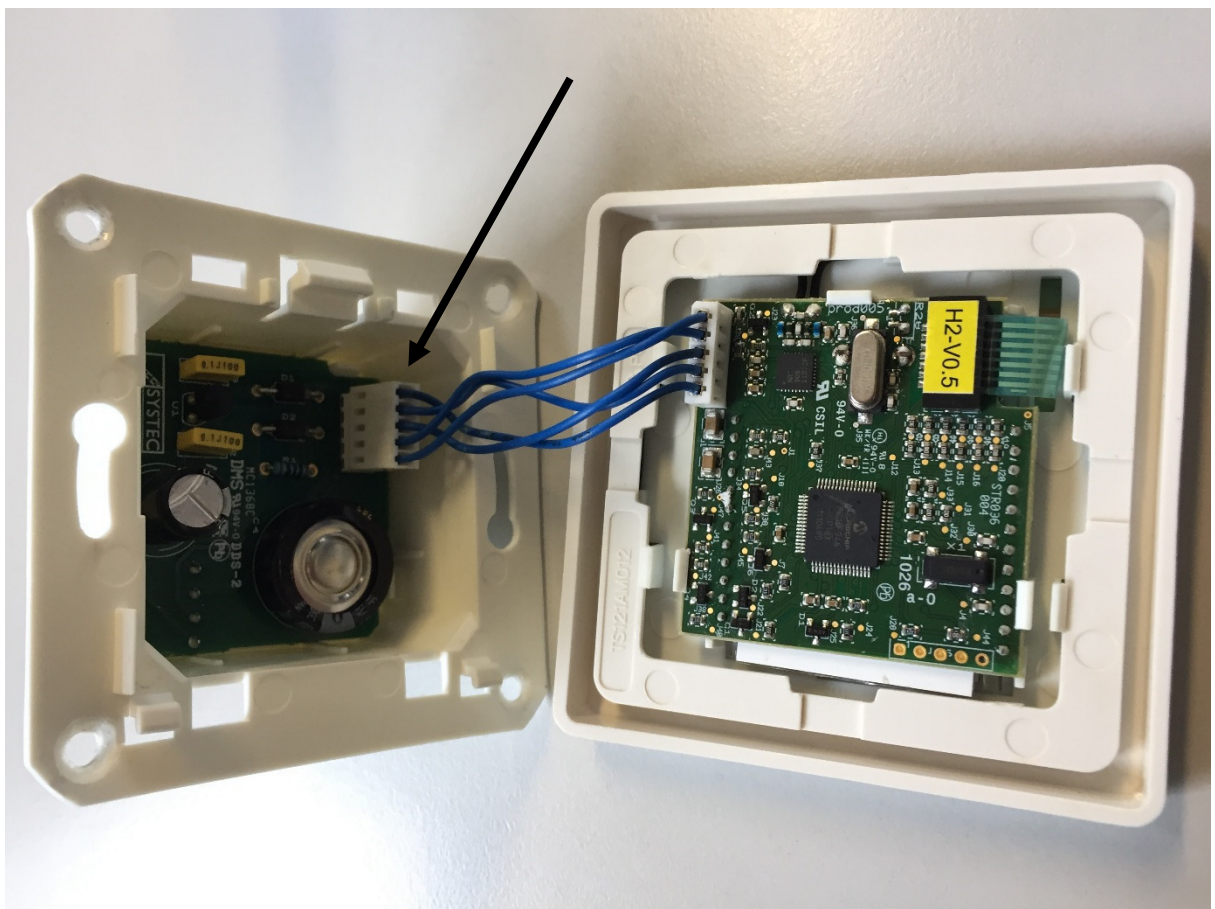

4. 20 Sekunden warten und Stecker wieder einstecken.