


Druckverlustdiagramme

Ventileinsatz AV 9 (Oventrop)

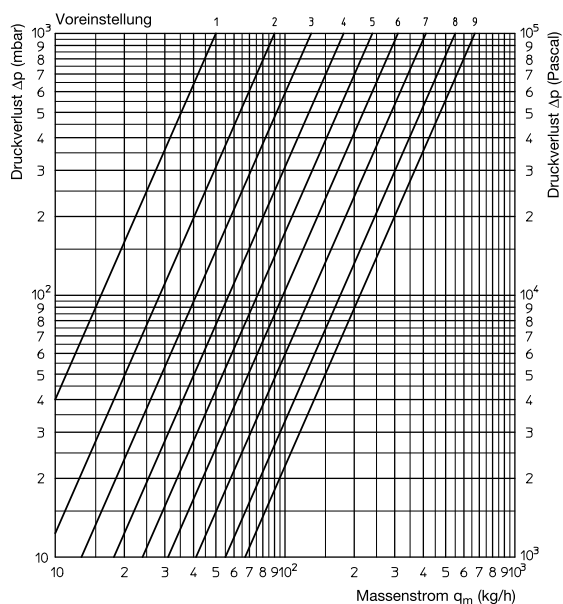


Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
kv-Wert	0,05	0,09	0,14	0,20	0,26	0,32	0,43	0,57 ¹⁾	0,67 ²⁾

¹⁾ bei Charleston Completto 0,54

²⁾ bei Charleston Completto 0,63

Ventileinsatz AV 6 (Oventrop) – für Heizkörper mit integriertem Ventil: Zehnder Excelsior, Kleo, Radiavector, Nova, Radiapanel, Plano

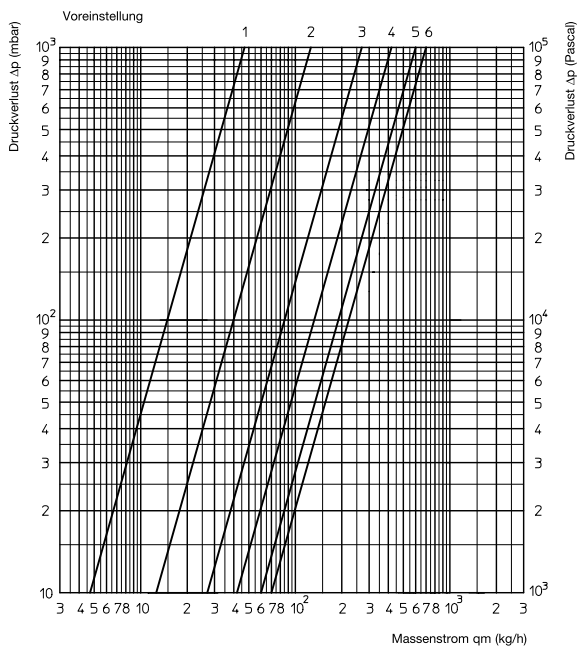

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6
kv-Wert	0,047	0,126	0,269	0,417	0,6	0,7